







Tegnforklaring

-  Planlagt 420 kV Skaidi - Lebesby
-  66 kV rives
-  66 kV nedgr. 22 kV
-  Eksisterende stasjoner
-  Eksisterende sentralnett

Statnett



0 1,5 3 6 km

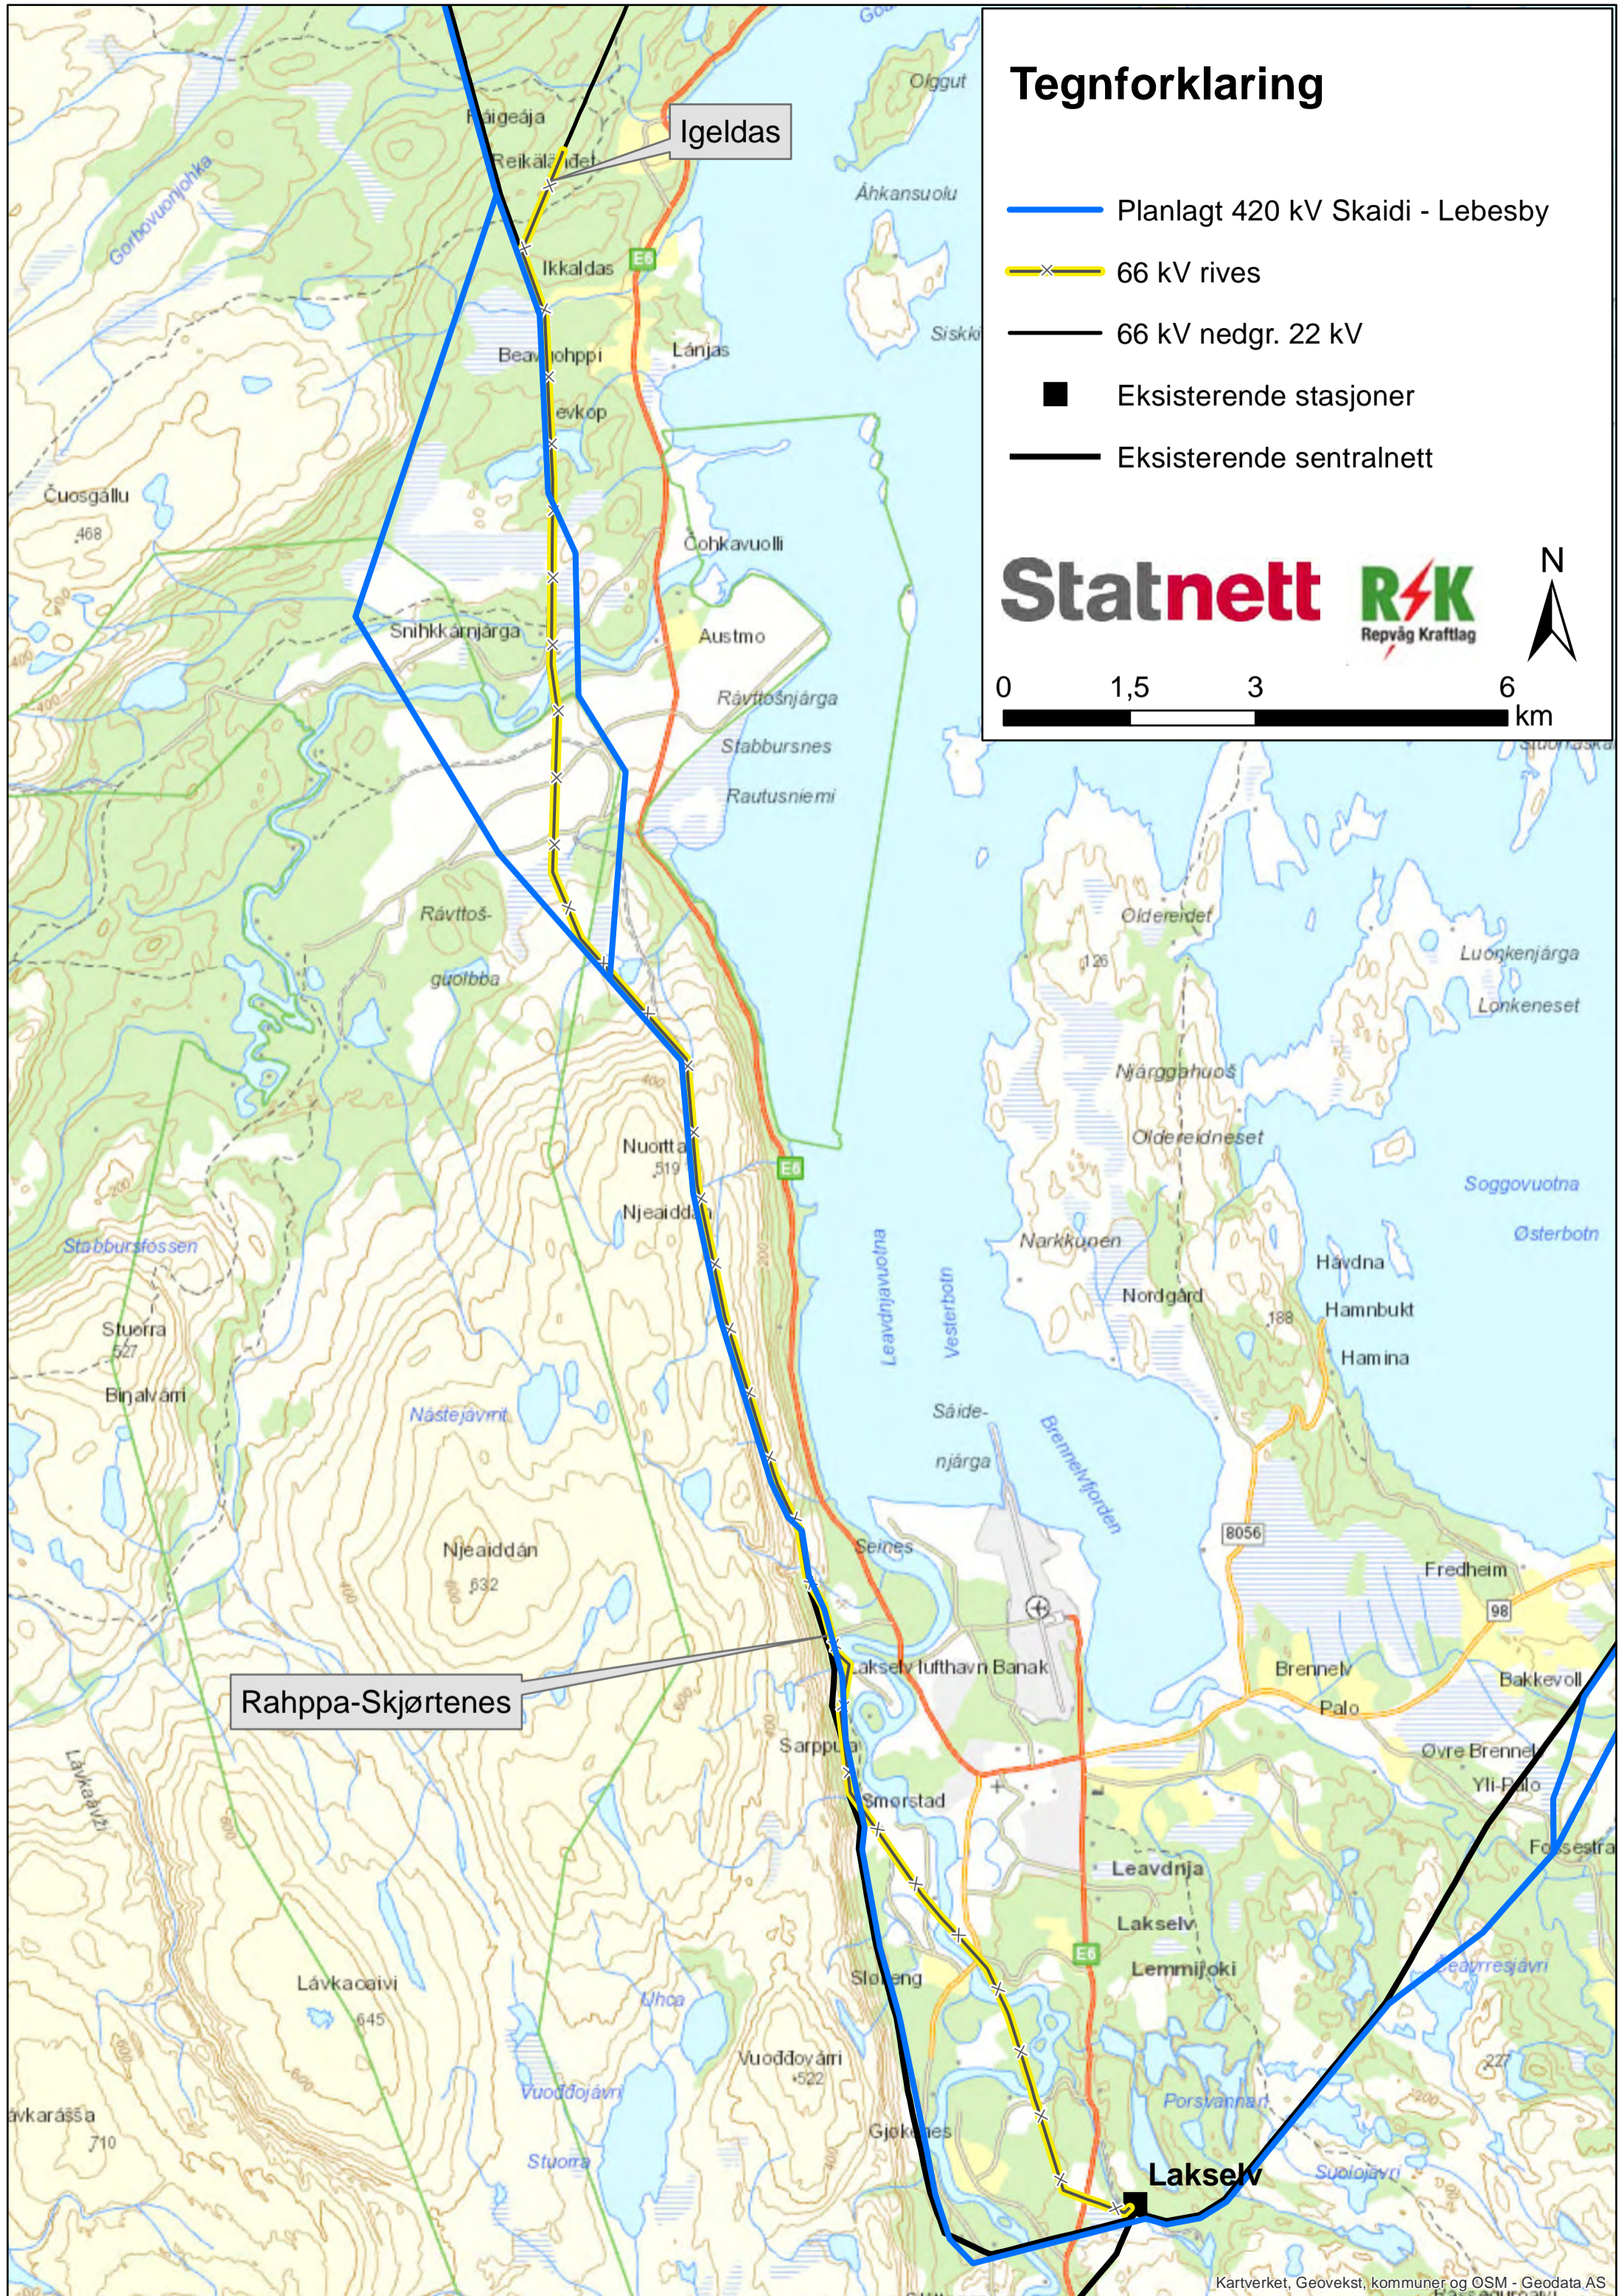

Igeldas

Rahppa-Skjørtenes

Laksev