

Vår saksbehandler
Frode Kyllingstad, tlf. 33412647

Dokument dato
18.12.2014

Deres dato
27.06.2014

Vår referanse
2014/11118/KYFR

Deres referanse
1954293

Arkivkode
520

Statnett SF

Postboks 4904 Nydalen
0423 OSLO

Statnett SF
Mottatt Arkiv
23 DES 2014

Innvilget dispensasjon fra bakkeavstandskrav ved oppgradering av 300 kV Duplex-ledninger

Vi viser til Deres søknad om dispensasjon av 27.06.2014.

I veiledning til § 6-4 i forskrift av 20. desember 2005 om elektriske forsyningsanlegg (fef) er det gitt mulighet til å benytte forskrift av 18. august 1994 for elektriske anlegg – forsyningsanlegg (fea-f) for krav til avstander, kryssinger og nærføringer ved oppgraderinger. Som oppgradering regnes i denne sammenheng bl.a. spenningsoppgradering. Denne mulighet gjelder frem til 2016.

Statnett søker om en ikke-tidsbegrenset dispensasjon fra bakkeavstandskravet angitt i veiledning til fef § 6-4 for de ledningene oppgitt i søknadens vedlegg 2, slik at bakkeavstandskravene blir i henhold til fea-f (1995). Statnett har i søknadens vedlegg 2 gjort en risikovurdering. I søknaden begrunnes ønsket om dispensasjon med at reduserte bakkeavstander vil gi betydelige samfunnsmessige fordeler og at ulempene ved en dispensasjon anses som marginale. Linjene det søkes dispensasjon for og som er risikovurdert gjelder følgende:

Ledning		Lengde (km)	Satt i drift
Kvinen	Solhom	19,9	1981
Kvinen	Roskrepp	12,0	1982
Duge	Roskrepp	17,9	1979
Modalen	Refsdal	39,1	1986
Jostedal	Leirdøla	10,8	1989
Vemorktoppen	Flesaker	81,8	1969
Hof	Tveiten	32,4	1969
Flesaker	Hof	22,0	1969
Hamang	Sylling	16,8	1990
Frogner	Furuset	20,7	1978
Frogner	Røykås	15,8	1974
Balbergskaret/T	Vang	59,8	1971
Minne	Vang	54,5	1982
Frogner	Minne	48,1	1983
Aura	Vågåmo	98,1	1973
		Sum lengde 549,2 km	

DSB kan ved særlige forhold gi dispensasjon fra fef, jf. fef § 1-4. Dispensasjon kan gis dersom særlige økonomiske, tekniske, miljømessige eller lignende forhold tilsier dette. Det er en forutsetning for dispensasjon at et forsvarlig sikkerhetsnivå opprettholdes.

18.12.2014


2014/11118/KYFR

DSB har gjennomgått risikovurderingen og gir med dette Statnett dispensasjon fra fef § 6-4 og bakkeavstandskravet gitt i veiledningen for de angitte ledningsanleggene.


Det forutsettes at det under prosjektering av hvert enkelt anlegg og på spesielt utsatte steder gjøres grundige risikovurderinger, slik at anleggene i sin helhet har tilstrekkelig avstand til omgivelsene for å unngå fare allmenheten og materielle verdier.

Vi gjør oppmerksom på at De i henhold til forvaltningsloven kan påklage dette vedtaket til Justis- og beredskapsdepartementet innen 3 uker etter at denne underretningen er kommet fram. De har også rett til å se sakens dokumenter i henhold til forvaltningsloven §§ 18 og 19. En eventuell klage skal sendes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Enhet for elektriske anlegg

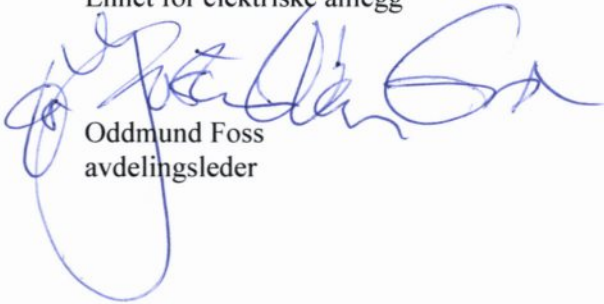

Oddmund Foss
avdelingsleder



Frode Kyllingstad
sjefingeniør